

# Synthèse départementale 2023 des données 2021 saisies sur SISPEA Sarthe




## EAU POTABLE

**Données 2021**  
(extraites le 02/02/2023)

**45\***

collectivités compétentes  
en eau potable

\* non compris la CU d'Alençon et le SIAEP du Perche Sud dont les sièges sont hors département.

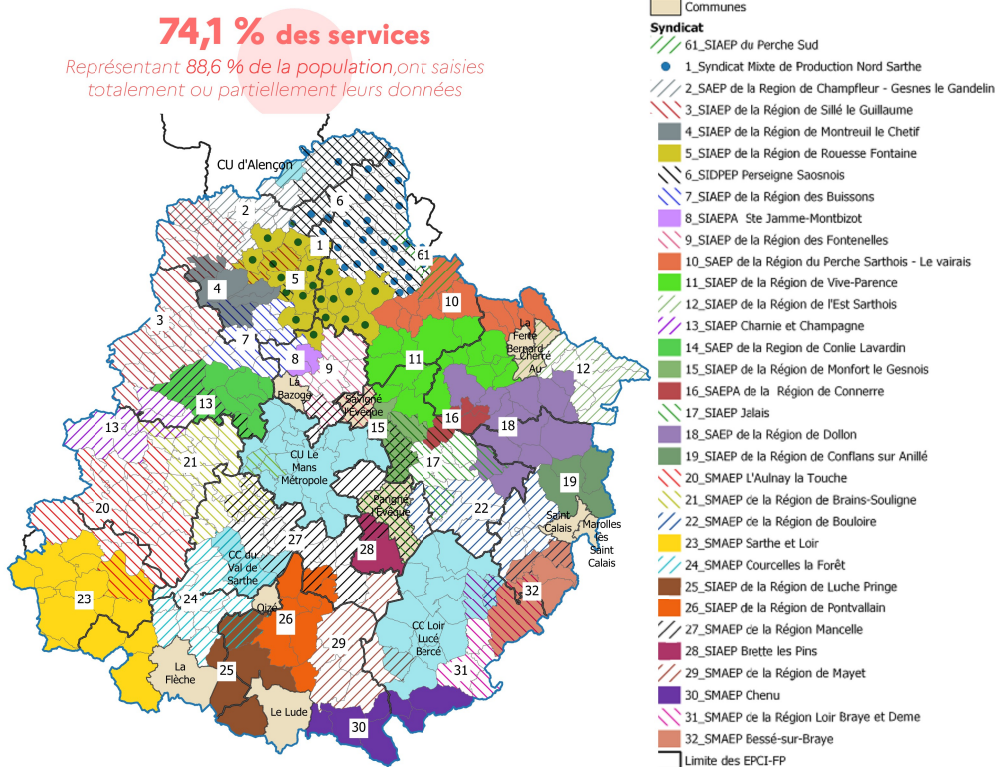

Source: SISPEA, ©IGN Adminexpress® COG 2021

**283 445** abonnés  
71 % de services saisis



**12 059** km  
de réseau de distribution  
72 % de services saisis



**36 746 351** m<sup>3</sup>  
de volume prélevé  
64 % de services saisis  
dans **163** ouvrages



**99,94** % de conformité bactériologique

**95,64** % de conformité physico-chimique  
74 % de services saisis

**128** l/jour/hab  
de consommation moyenne par habitant



**0,44** %  
de taux de renouvellement des réseaux  
50 % de services saisis

**83,4** %  
de rendement du réseau de distribution  
69 % de services saisis



**2,10** €/m<sup>3</sup>  
prix moyen TTC d'une facture type 120 m<sup>3</sup>  
67 % de service saisis

Toutes ces informations et bien plus encore dans le rapport technique et financier de l'eau potable en Sarthe sur :  
<https://www.sarthe.gouv.fr/>

# Synthèse départementale 2023 des données 2021 saisies sur SISPEA Sarthe

## ASSAINISSEMENT

Données 2021  
(extraites le 02/02/2023)

## ASSAINISSEMENT COLLECTIF

**268\***

collectivités compétentes  
en assainissement collectif

\* Non compris la CU d'Alençon dont le  
siège est hors département

**51,70 %** des services

Représentant 88,60 % de la population ont saisies  
totalement ou partiellement leur données

- Collectivités organisatrices
- CU Le Mans Métropole
  - CU Alençon
  - CC d'Orée de Bercé-Belinois
  - CC du Pays Sabolien
  - CC du Val de Sarthe
  - SIA Surfonds Volnay
  - SAEPA de la Région de Conneré
  - Syndicat des Landes
  - SI de la Belle Etoile
  - SIA Maigné Vallon-sur-Gée
  - SIAC de Melleray-Montmirail
  - SIAEPA Ste-Jamme-Monbizot
  - SIA Maigné Vallon-sur-Gée
  - SI d'Assainissement du Lorouër
  - SIVOM de la Hune
  - Commune
  - SINESTEP Ruillé La Chartre
  - SIVOM du Haut Maine
  - Communes sans AC
  - Limite communale
  - Limite EPCI
  - Limite départementale



Source: SISPEA, ©IGN Adminexpress® COG 2021

**196 677** abonnés  
46 % de services saisis



**2 149** km  
de réseau de collecte  
38 % de services saisis

**344** stations d'épuration



**10 007** tonnes de boues  
évacuées en agriculture (épandage ou  
compostage)  
40 % de services saisis

**64 %**

de conformité globale des agglomérations  
(100 % des agglomérations - source : Roseau)



**2,02** €/m<sup>3</sup>  
prix moyen TTC d'une facture type 120 m<sup>3</sup>  
40 % de services saisis

## ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

**49 090** habitants  
desservis  
39 % de services saisis



par les **16** Collectivités  
compétentes du département

**67 %**  
d'installations conformes  
39 % de services saisis

**38,90 %** des services

Représentant 56,40 % de la population ont saisies  
totalement ou partiellement leur données